


Gaasiseadmete välisosa näidis



Ventilatsiooniava väliskate

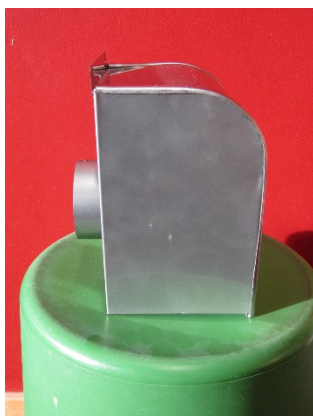

Ajalooliste hoonete gaasiseadmete ja ventilatsiooniavade välisosade katted

- Ventilatsiooniavade väliskatted kavandada neljakandilised tasapinnalised metallist restid, paigutada fassaadil sümmeetriliselt.
- Hoone esifassaadile ja tänavapoolsetele fassaadidele ei ole lubatud kavandada gaasiseadmete väljaviike ega paigaldada gaasiseadmeid.
- Eelistatud on lahendused, kus gaasiseadmed paigaldatakse hoone siseselt ja suitsutorud suunatakse läbi katuse. Gaasiseadmete suitsutorusid võib korstnapühkija kirjalikul nõusolekul kavandada spetsiaalse hülsiga vabadesse korstnalõõridesse.
- Gaasiseadmete väljaviikude paigutus fassaadil peab olema sümmeetriline. Väljaviigud ei tohi katta või läbistada hoone arhitektuurseid osi, kahjustada detaile ega risustada hoone välisilmet.
- Läbi välisseinte kavandatavate gaasiseadmete turbotorude varjestamiseks paigaldada happekindlast roostevabast metallist katikud, millel on õhuvoolu mittetakistav ava. Gaasiseadme väljaviigule kavandada seinapinnast minimaalne eenduvus, katiku eenduvus seinapinnast lubatud kuni 10 cm.
- Ventilatsiooniavade- ja gaasiseadmete välisosade katted kavandada värvitud, seinapinnaga sama tooni, et need ei eristuks fassaadist.

Katik on väljatöötatud koostöös gaasiseadmete projekteerijaga firmast Gaspre OÜ

